INJECTION LAB - CANALIZZAZIONI IMPIANTI ELETTRICI

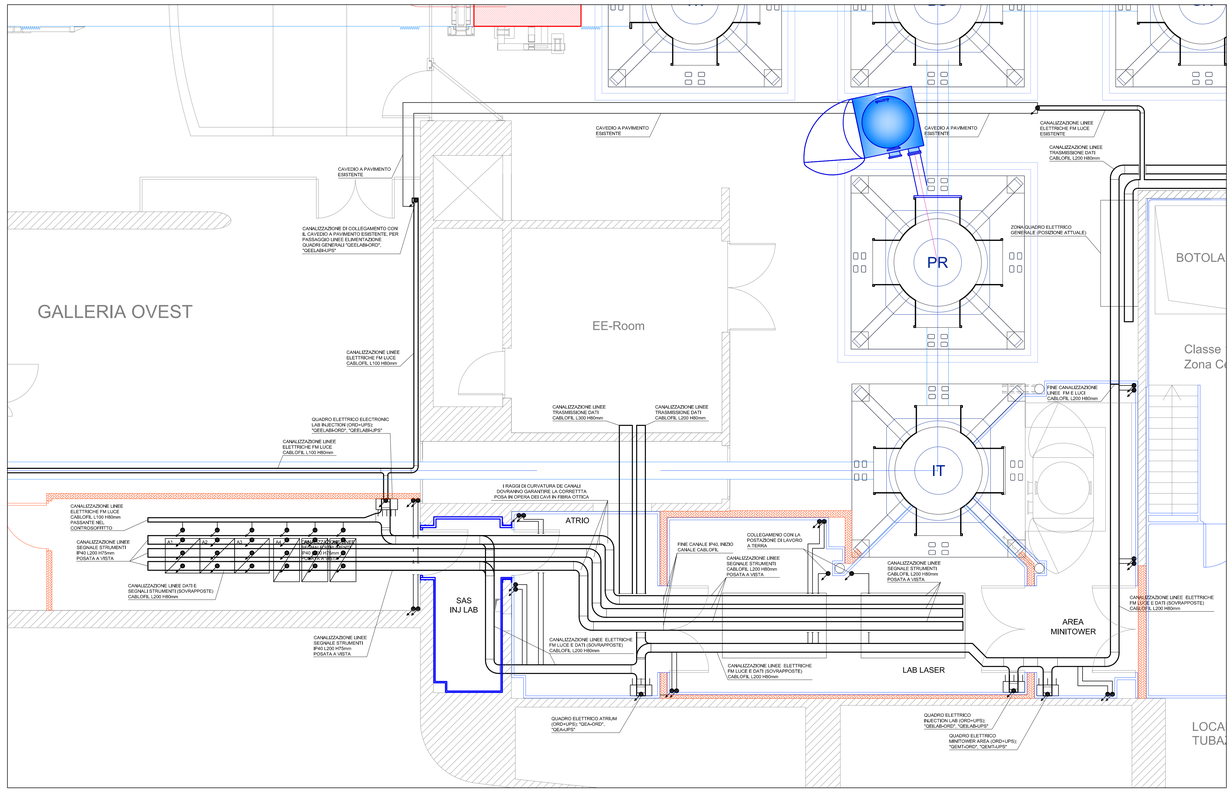

INJECTION LAB - PUNTI LUCE E PRESE

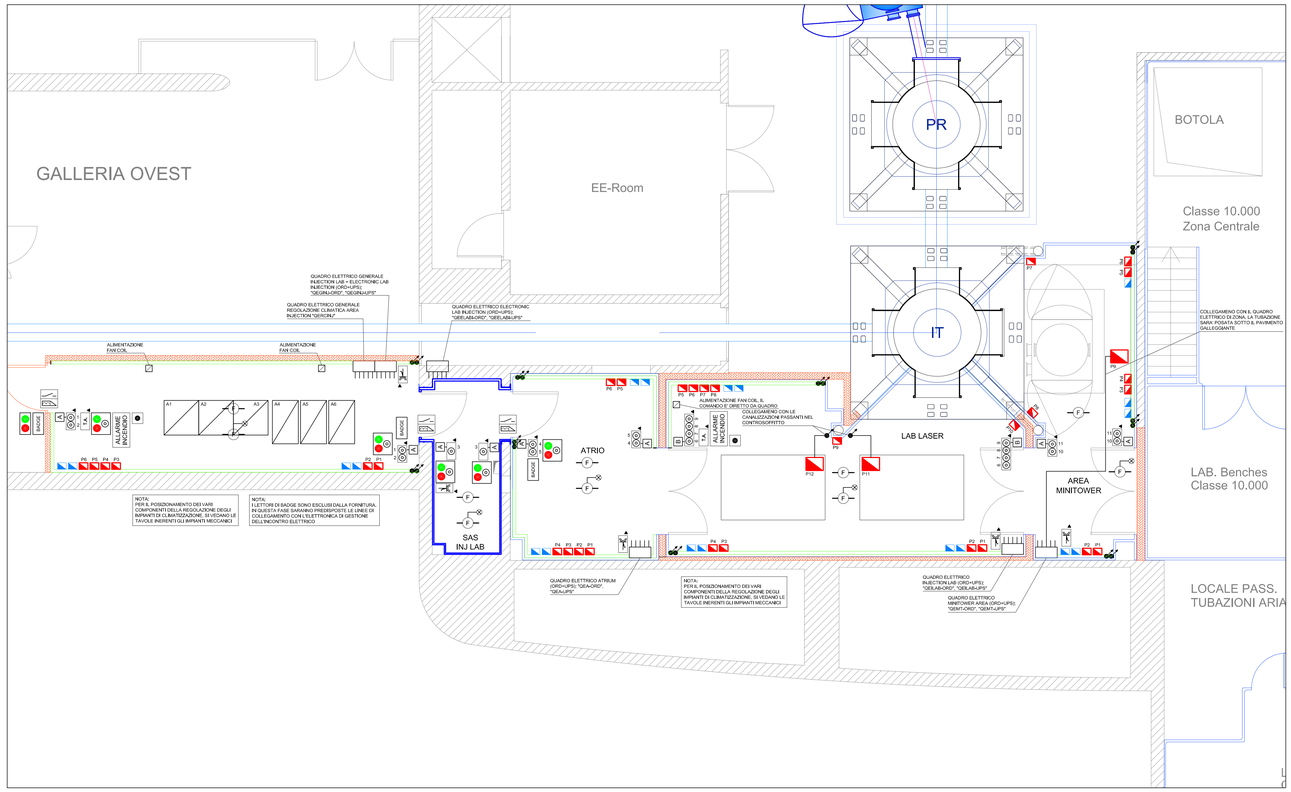

INJECTION LAB - CORPI ILLUMINANTI

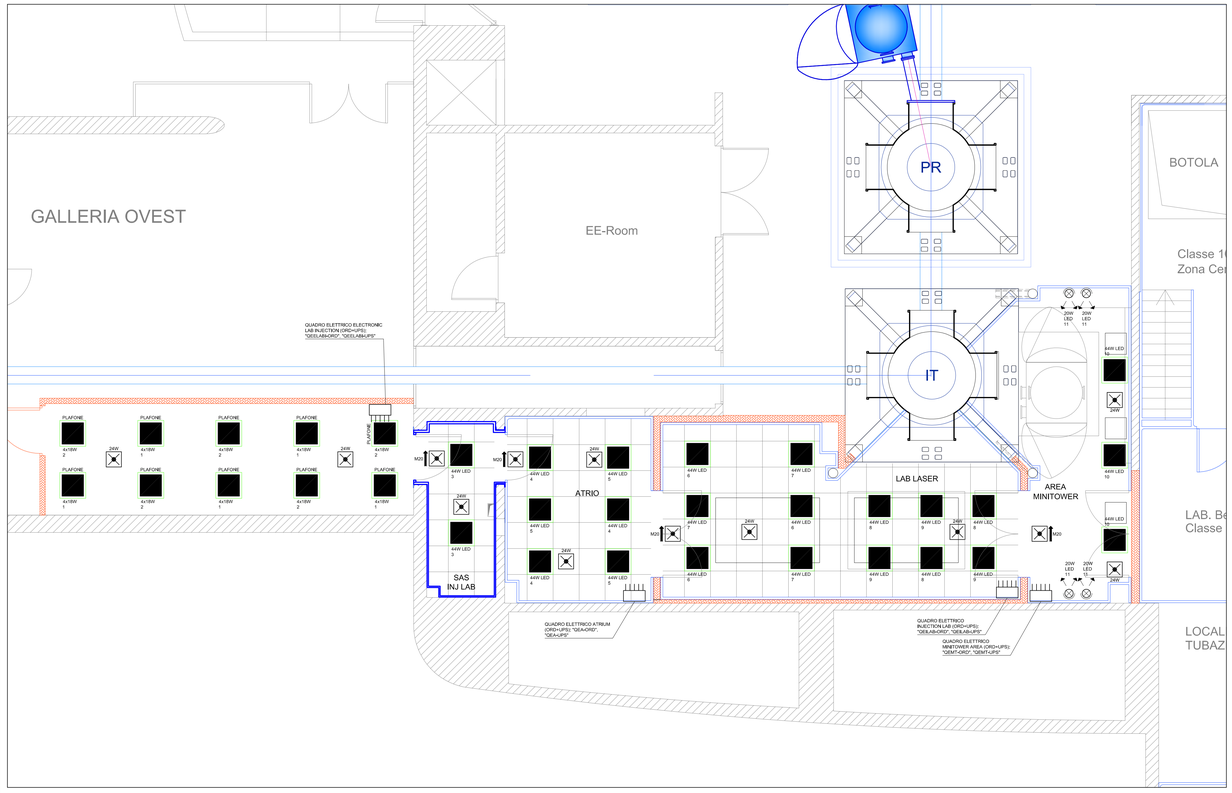

INJECTION LAB - CTA

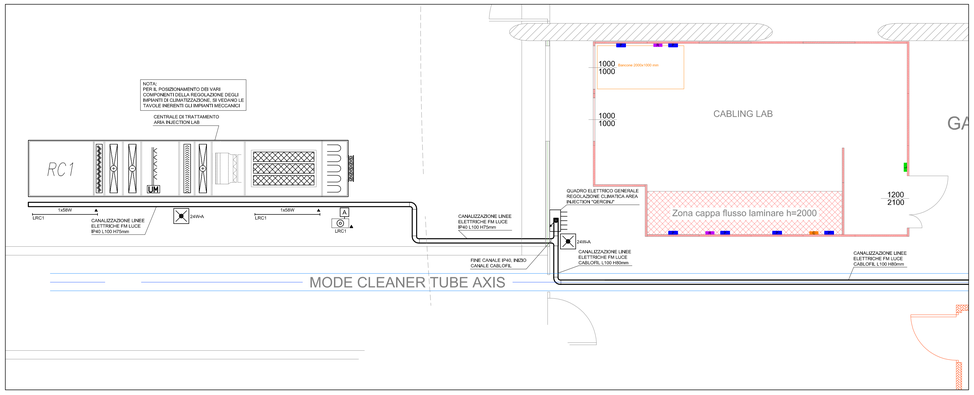

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

	PRESE UNEL 10/16A		PASSAGGIO DI PARETE O SOLAIO REI CON RIPRISTINO DELLA RESISTENZA REI
	PRESA INTERBLOCCATA CEE IP55 2P+T 16A IP65	M20	PLAFONIERA AUTOALIMENTATA DI EMERGENZA SEGNALAZIONE VIE ESODO
	PRESA INTERBLOCCATA CEE IP55 3P+N+T 16A IP65	M20	PLAFONIERA AUTOALIMENTATA DI EMERGENZA SEGNALAZIONE VIE ESODO
	SCATOLA DI DERIVAZIONE A PARETE	24W	PLAFONIERA AUTOALIMENTATA DI EMERGENZA AUTOTEST, 24W, DA INCASSO
	QUADRO ELETTRICO	24W-A	PLAFONIERA AUTOALIMENTATA DI EMERGENZA AUTOTEST, 24W, ACCIAIO
	CANALA IN ACCIAIO STAFFATA A PARETE O SOFFITTO		POSTAZIONE DI LAVORO A PARETE CON N.3 PRESE UNEL 10/16A IP55
	CANALA IN ALLUMINIO FISSATA A PARETE		POSTAZIONE DI LAVORO A PAVIMENTO CON N.3 + N.3 PRESE UNEL 10/16A IP55
	TUBAZIONE IN ACCIAIO FISSATA A PARETE O SOFFITTO		POSTAZIONE DI LAVORO A PARETE CON N.2 PRESE RJ45 CAT 6A
	SIMBOLO PER APPARECCHIATURA STAGNA IP 55	1x58W	PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI 1x58W
	PULSANTE	BADGE	LETTORE DI BADGE CONTROLLO ACCESSI
A	MODULO 2 INGRESSI DA INCASSO PER BUS KNX		SEMAFORO CONTROLLO ACCESSI
B	MODULO 4 INGRESSI DA INCASSO PER BUS KNX		SEMAFORO CONTROLLO ACCESSI CON PULSANTE APRTURA PORTA
	CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE DISCENDENTE		INCONTRO ELETTRICO DI SICUREZZA CON MICROINTERRUTTORE
	CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE MONTANTE		MICROINTERRUTTORE

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI

	PREDISPOSIZIONE PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO
F	PREDISPOSIZIONE RIVELATORE OTTICO DI FUMO
F	PREDISPOSIZIONE RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON SEGNALAZIONE OTTICA A DISTANZA
ALLARME INCENDIO	PREDISPOSIZIONE PANNELLO OTTICO/ACUSTICO ALLARME INCENDI AUTOALIMENTATO

Rev N°	NOTE	Data
R0	Emissione	15/02/13

EGO EUROPEAN GRAVITATIONAL OBSERVATORY — Advanced Virgo

Livello Progetto: ESECUTIVO	Oggetto Tavola: Impianti Elettrici INJ Lab	Commessa: 11-109 p3
Comune di: CASCINA PISA	Committente: European Gravitational Observatory	Tavola: E01
Data: FEB.2013	Oggetto Commessa: Partita 3 — Progettazione esecutiva per l'adeguamento funzionale a camera pulita del laboratorio "INJ Lab"	
Codice File: D11-109p3eE_A v0		Revis.: r0 — Scala: 1:50
Disegnato da: Per. Ind. G. Giorgi	studio TECHNÉ — SOCIETA' DI INGEGNERIA CIVILE — Tel. +39 0583 370850 - www.studiotechne.com	SOCIO UNI — ASSOCIATO AICE
Responsabile commessa: Ing. A. Di Lupo		
Approvato da: Ing. M. Bottega		Dott. Ing. MASSIMO BOTTEGA — SEZIONE A n° 2094 — Ing. CIVILE AMBIENTALE — Ing. INDUSTRIALE — Ing. DELL'INFORMAZIONE

La proprietà di questo disegno è tutelata a termini di legge. E' vietato (salvo casi usuali, riproduzi, modificaro, renderlo noto a terzi